

平成29年度渇水状況について①(7月18日現在)

現在、国管理河川で取水制限を行っているのは7水系9河川

国土交通省 渇水対策本部 7/5設置

関東地方整備局 渇水対策本部 6/23設置

四国地方整備局 渇水対策本部 6/2設置

※ダム貯水率は7月18日0:00時点のデータ

凡例

- 取水制限中
- 状況注視
(渇水対策支部設置中)
- 流況回復
(渇水対策支部解散)

※ここでの取水制限とは、水源施設からの補給を減量し、かつ、河川管理者が渇水に関する体制を執っている場合を指すものである。

関東地方の渇水状況は
次ページ

吉野川水系吉野川・四国地方整備局			
渇水対策支部設置：吉野川ダム統合管理事務所 徳島河川国道事務所：H29/6/16～			
貯水率：早明浦ダム 75.1%			
取水制限	水道用水	農業用水	工業用水
6/17 9:00～※	20%	20%	20%

※ H29/6/21 12:00～6/22 9:00の期間、取水制限を一時解除。
7/5 9:00～ 取水制限を一時解除。

吉野川水系銅山川・四国地方整備局		
渇水対策支部設置： 吉野川ダム統合管理事務所：H29/4/3～		
貯水率：銅山川3ダム 56.4%		
取水制限	水道用水	工業用水
6/19 0:00～	5%	30%

矢部川水系矢部川・九州地方整備局	
渇水対策支部解散：H29/7/10	

重信川水系石手川・四国地方整備局			
渇水対策支部設置：松山河川国道事務所：H29/6/30～			
貯水率：石手川ダム 83.4%			
取水制限	水道用水	農業用水	かんがい用水
7/1 0:00～	5%	22.2%	10%

斐伊川水系斐伊川・中国地方整備局		
渇水対策支部設置： 出雲河川管理事務所：H29/6/19～		
貯水率：尾原ダム 84.9%		
取水制限	水道用水	農業用水
7/18 9:00～	約30%相当※	約30%相当※

※ 出雲市上島地点での利水補給量を、正常流量の約20%減としており、利水者はその範囲内で取水。


那賀川水系那賀川・四国地方整備局	
渇水対策支部解散：H29/6/21	
※ 4/1～4/13、6/3～6/21 取水制限を実施。	

物部川水系物部川・四国地方整備局	
渇水対策支部解散：H29/6/21	
※ 6/13～6/21 取水制限を実施。	

木曾川水系木曾川・中部地方整備局	
渇水対策支部解散：H29/7/13	
※ 6/30～7/5 取水制限を実施。	

榎田川水系榎田川・中部地方整備局	
渇水対策支部設置：三重河川国道事務所：H29/6/16～	
貯水率：蓮ダム 65.4%	
取水制限	水道・農業・工業用水
6/22 0:00～	全体で約30%相当※
※ 利水者との調整の結果、ダムからの補給量を概ね30%減量。	

宮川水系宮川・中部地方整備局		
渇水対策支部設置：三重河川国道事務所：H29/6/16～		
貯水率：宮川ダム 5.5%(かんがい容量)		
取水制限	水道用水	農業用水
6/22 0:00～	※	35%
※ 自主的な節水を要請。		

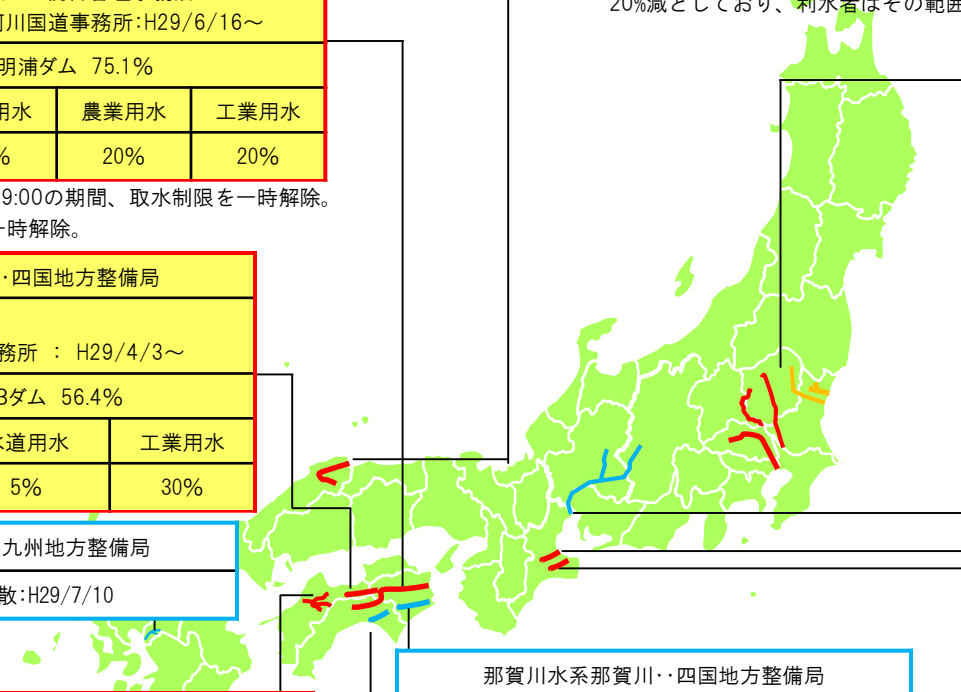

平成29年度渇水状況について②(7月18日現在)

現在、国管理河川で取水制限を行っているのは7水系9河川

国土交通省 渇水対策本部 7/5設置

関東地方整備局 渇水対策本部 6/23設置


四国地方整備局 渇水対策本部 6/2設置

※ダム貯水率は7月18日0:00時点のデータ

凡例	
	取水制限中
	状況注視 (渇水対策支部設置中)
	流況回復 (渇水対策支部解散)

※ここでいう取水制限とは、水源施設からの補給を減量し、かつ、河川管理者が渇水に関する体制を執っている場合を指すものである。

利根川水系鬼怒川・関東地方整備局			
渇水対策支部設置：鬼怒川ダム統管理事務所 下館河川事務所：H29/7/3～			
貯水率：鬼怒川上流4ダム 73.1%			
取水制限	水道用水	農業用水	工業用水
7/6 9:00～	10%	10%	10%

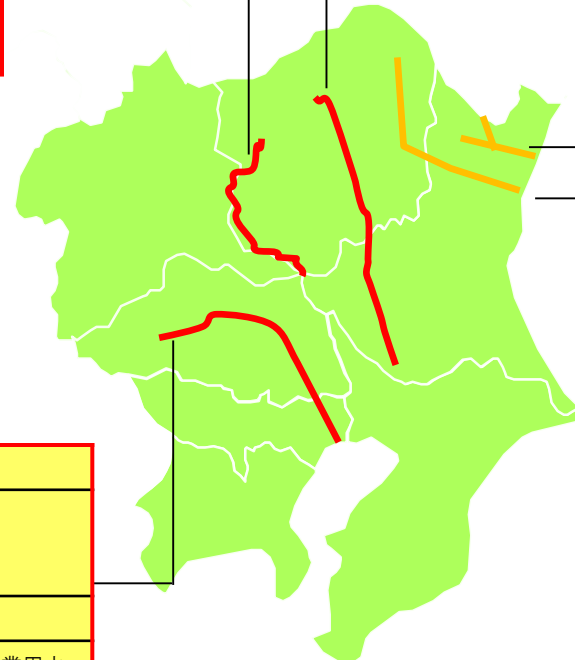

久慈川水系久慈川・関東地方整備局
渇水対策支部設置：常陸河川国道事務所 H29/3/10～

那珂川水系那珂川・関東地方整備局
渇水対策支部設置：常陸河川国道事務所 H29/3/10～

利根川水系渡良瀬川・関東地方整備局		
渇水対策支部設置：渡良瀬川河川事務所 H29/6/20～		
貯水率：草木ダム 87.1%		
取水制限	水道用水	農業用水
6/23 9:00～	10%	10%

荒川水系荒川・関東地方整備局			
渇水対策支部設置：荒川上流河川事務所 荒川下流河川事務所 二瀬ダム管理所：H29/7/4～			
貯水率：荒川4ダム 59.7%			
取水制限	水道用水	農業用水	工業用水
7/5 9:00～	10%	10%	※

※ 自主節水