


【参考資料：FP060NP-0021 の構造説明図】

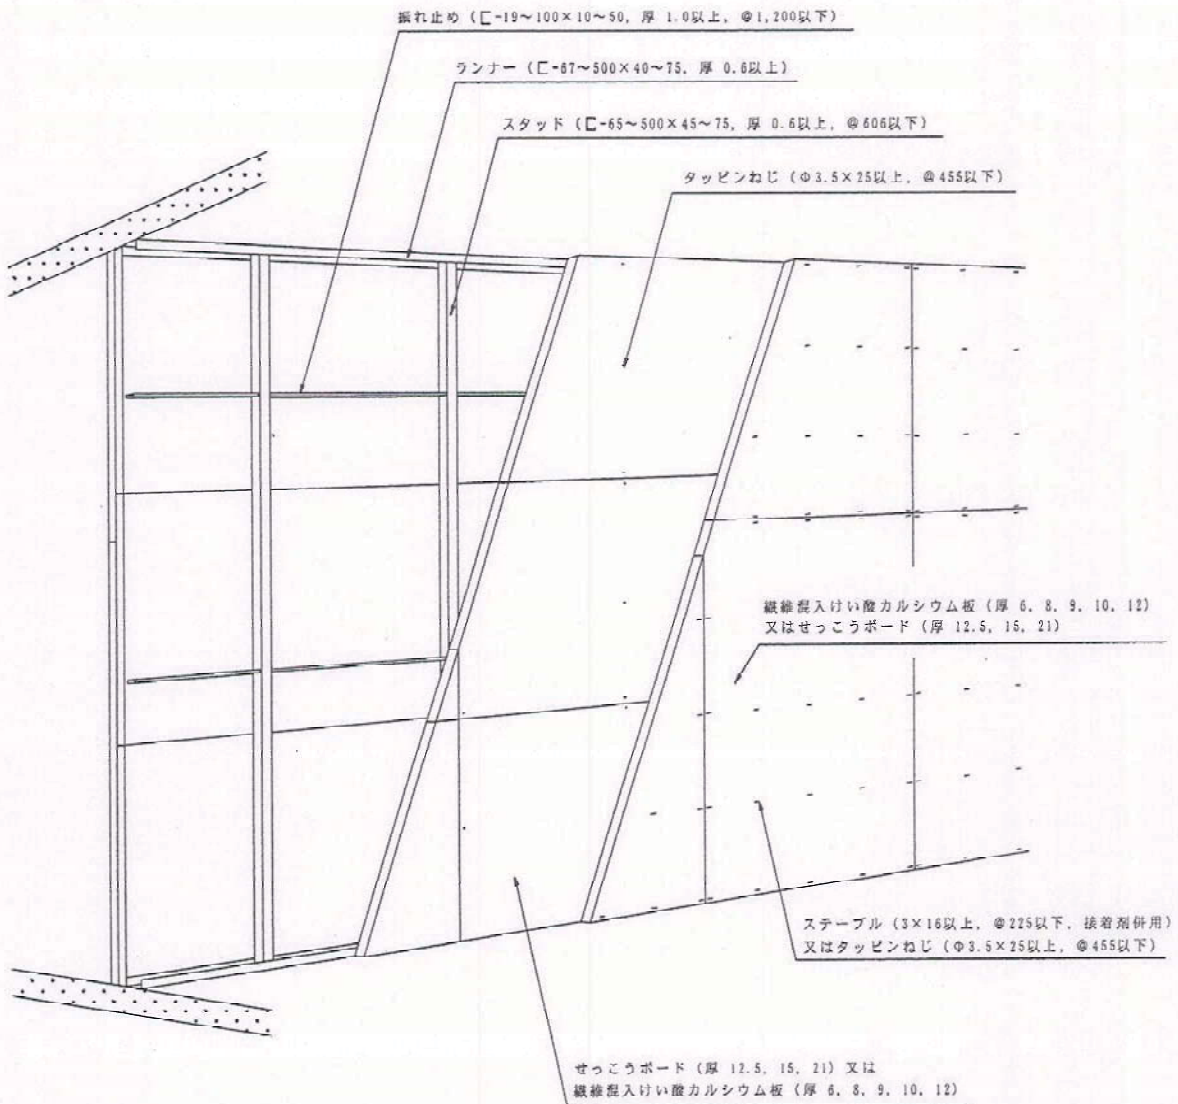

透視図

注) 必要に応じて、壁体中空部にグラスウール (厚25以上, 密度 16kg/m^3 以上) 又はロックウール (厚25以上, 密度 25kg/m^3 以上) を挿入する。

【参考資料：QF045RS-0027 の構造説明図】

