

国土交通大臣認定の仕様と異なる仕様の具体的な内容

○具体的な内容は以下のとおり

・防火ドアの国土交通大臣認定・・・**図1～4参照**

認定番号	大臣認定仕様	不適合施工
EB-0865: EB-0895: 三和シャッター工業 (株)	○上枠を外壁（木下地）の見込み面に固定するねじ 木ねじ：寸法φ3.8×38mm以上	【パターン①】 上枠をメーカー指定のねじより長さの短いねじで固定 木ねじ：寸法φ3.8×32mm
	○上枠を外壁（木下地）の見付面に固定するねじ 木ねじ：寸法φ3.8×32mm以上	【パターン②】 上枠をメーカー指定のねじより径の小さいねじで固定 木ねじ：寸法φ3.5×38mm
	○下枠を外壁（木下地）の見付面に固定するねじ 木ねじ：寸法φ3.8×32mm以上	【パターン③】 下枠をメーカー指定のねじと異なる種類のねじで固定 ドリルねじ：寸法φ4.0×40mm 【パターン④】 下枠をメーカー指定のねじと異なる種類の長さの短いねじで固定 ドリルねじ：寸法φ4.2×30mm
EB-0927: EB-1045: EB-1069: (株)LIXIL	○下枠を外壁（木下地）の見付面に固定するねじ 木ねじ：寸法φ3.8×38mm以上	【パターン④】 下枠をメーカー指定のねじと異なる種類の長さの短いねじで固定 ドリルねじ：寸法φ4.2×30mm


・防火サッシの国土交通大臣認定・・・**図5、6参照**

認定番号	大臣認定仕様	不適合施工
EB-0778: EB-1277: YKK AP(株)	○上枠を外壁（鉄骨下地）の見込み面に固定するねじ ドリルねじ：寸法φ4.2×30mm以上	【パターン⑤-1】 上枠をメーカー指定のねじより長さの短いねじで固定 ドリルねじ：寸法φ4.2×25mm
	○縦枠を外壁（鉄骨下地）の見込み面に固定するねじ ドリルねじ：寸法φ4.2×30mm以上	【パターン⑤-2】 縦枠をメーカー指定のねじより長さの短いねじで固定 ドリルねじ：寸法φ4.2×25mm

図1. 防火ドアの不適合施工【パターン①】




大臣認定仕様
(垂直断面図イメージ)

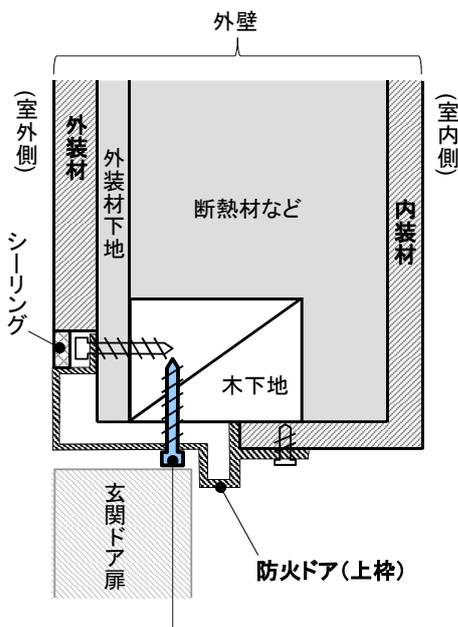

上枠を外壁(木下地)の見込み面に
固定するねじ
木ねじφ3.8×38mm以上

不適合施工
(垂直断面図イメージ)

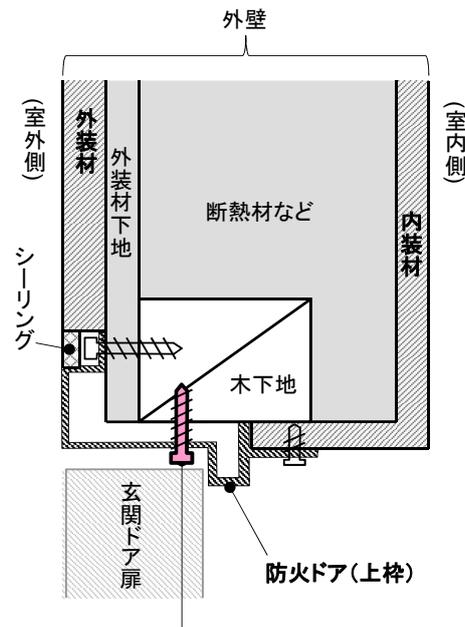


同左
木ねじφ3.8×32mm
⇒ **ねじの長さが短い**

図2. 防火ドアの不適合施工【パターン②】




大臣認定仕様
(垂直断面図イメージ)

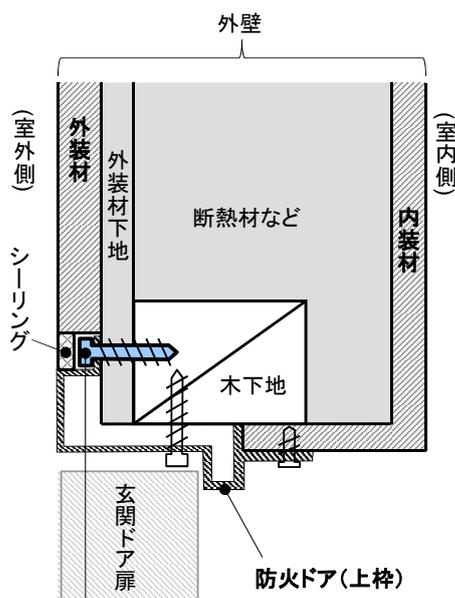

上枠を外壁(木下地)の見付面に
固定するねじ
木ねじφ3.8×32mm以上

不適合施工
(垂直断面図イメージ)

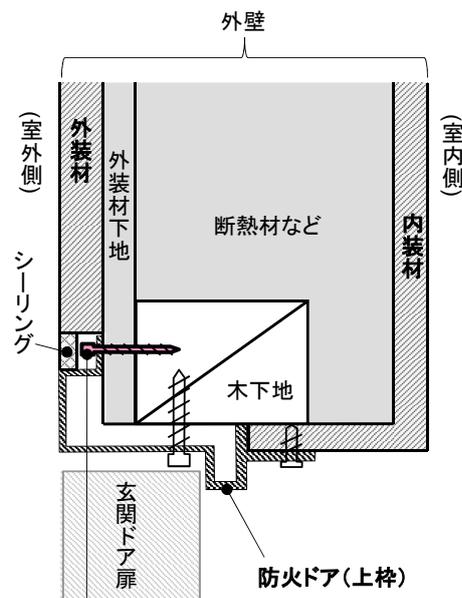

同左
木ねじφ3.5×38mm
⇒ **ねじの径が小さい**

図3. 防火ドアの不適合施工【パターン③】

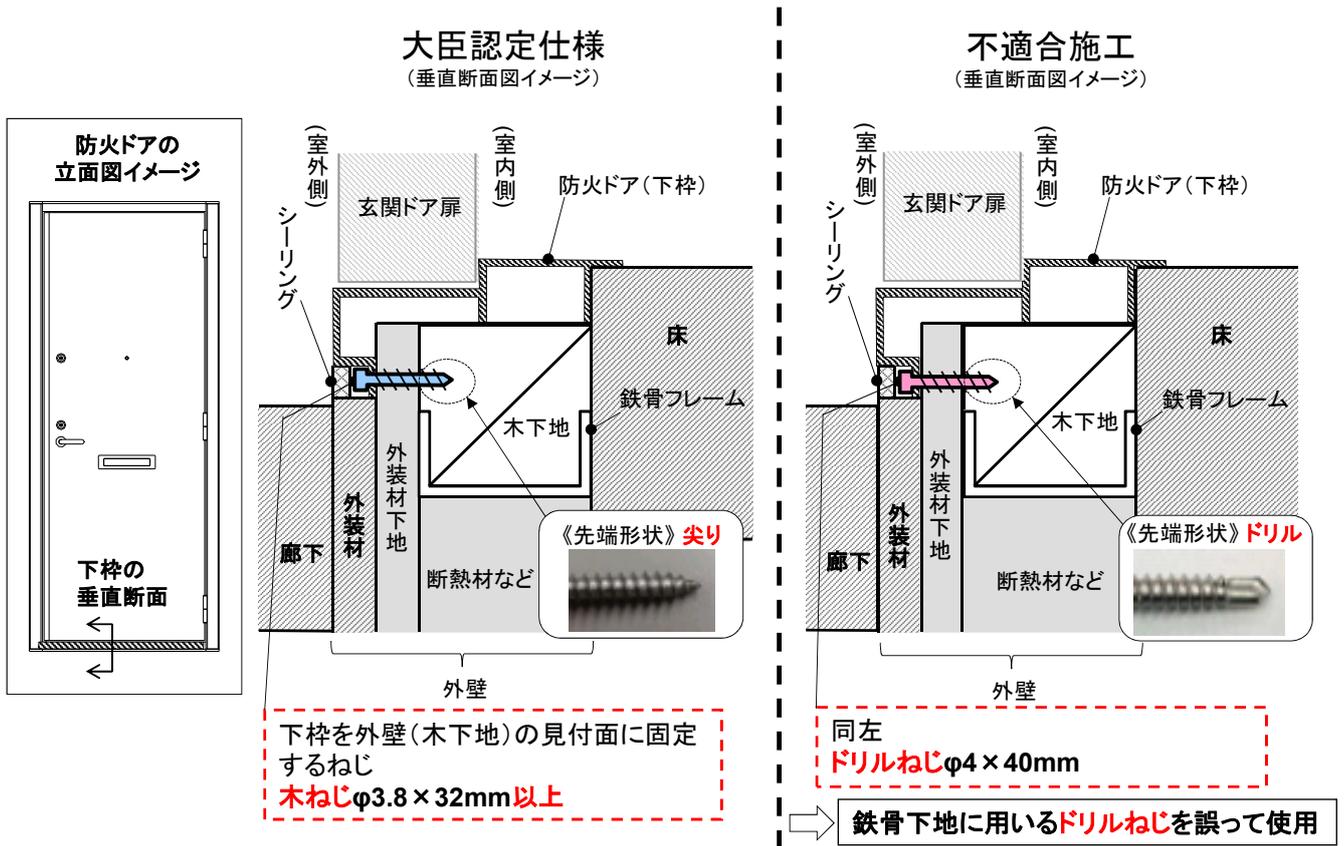


図4. 防火ドアの不適合施工【パターン④】

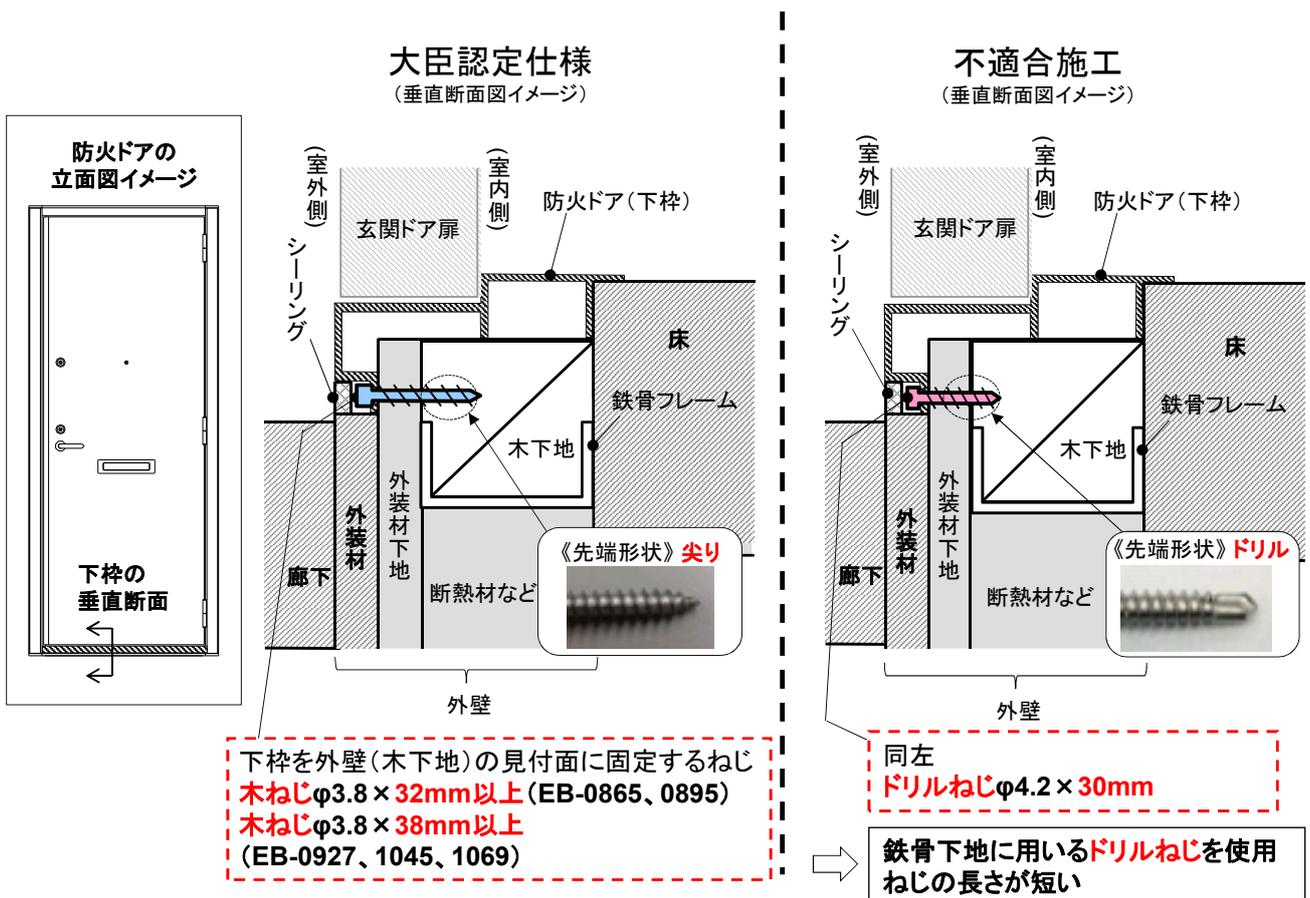


図5. 防火サッシの不適合施工【パターン⑤-1】

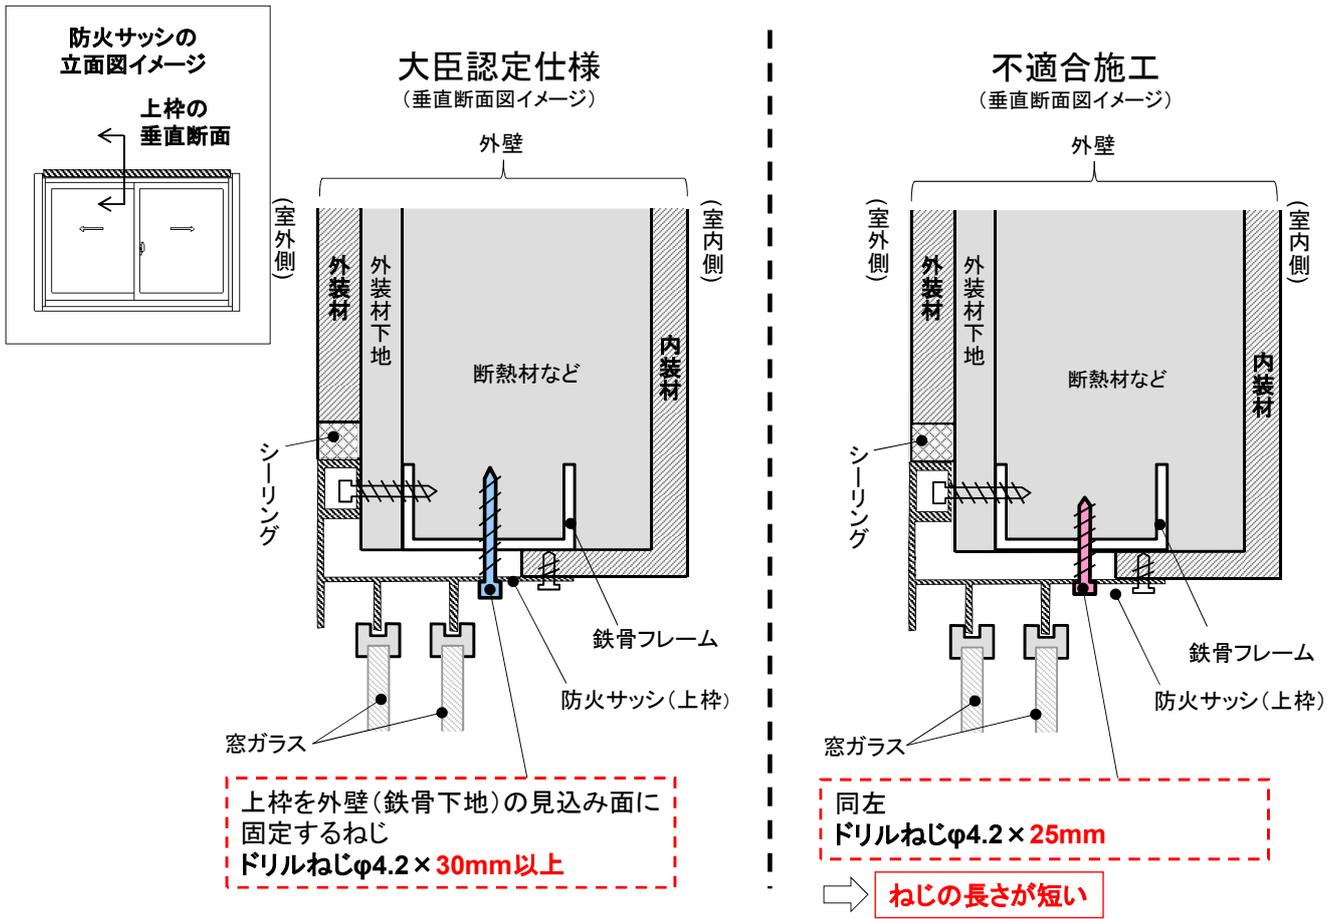


図6. 防火サッシの不適合施工【パターン⑤-2】

