



小笠原村における渇水の状況とその対策について（報告）

小笠原村

1 渇水状況の推移

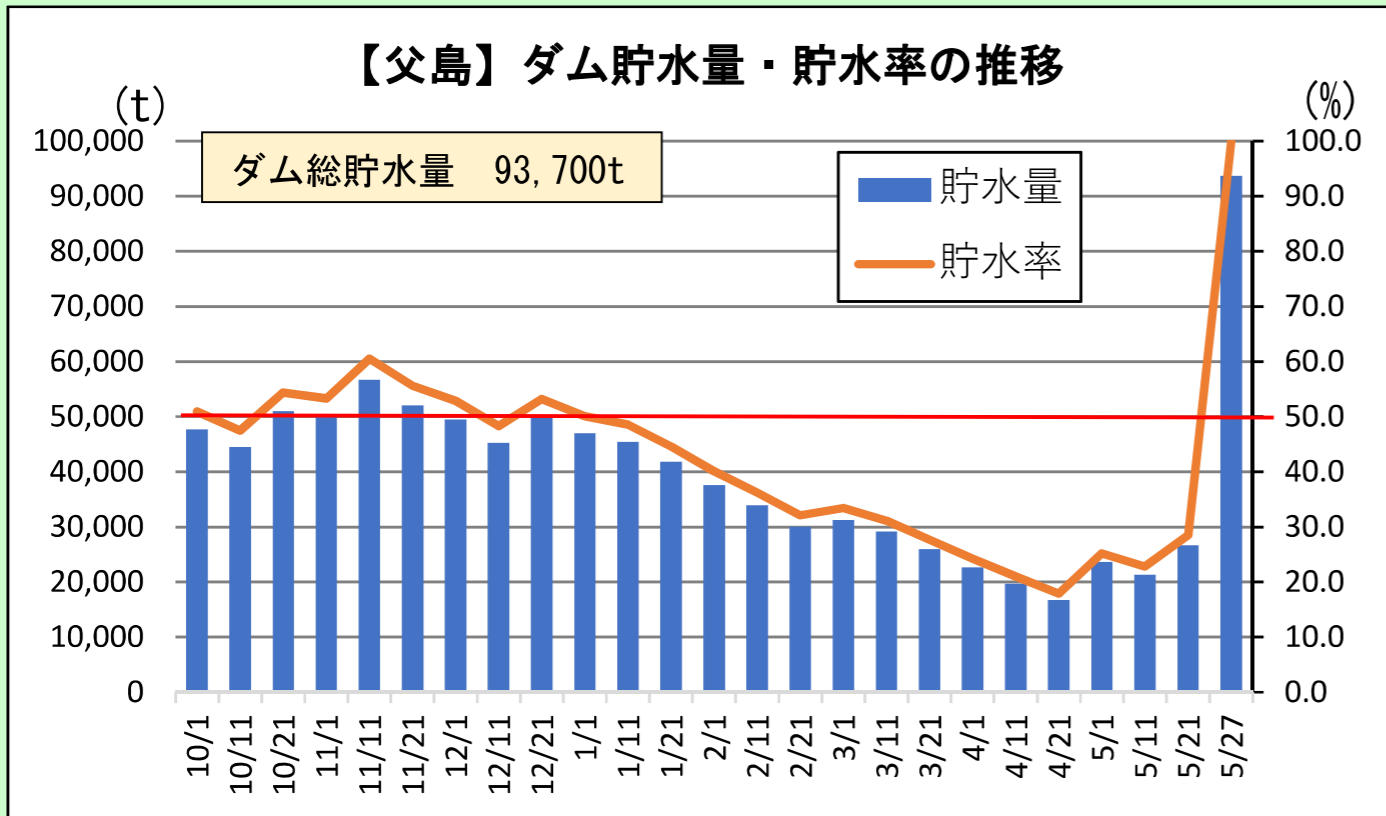

※最低貯水率 〔父島〕17.4% (4/21) 〔母島〕35.2% (5/17)

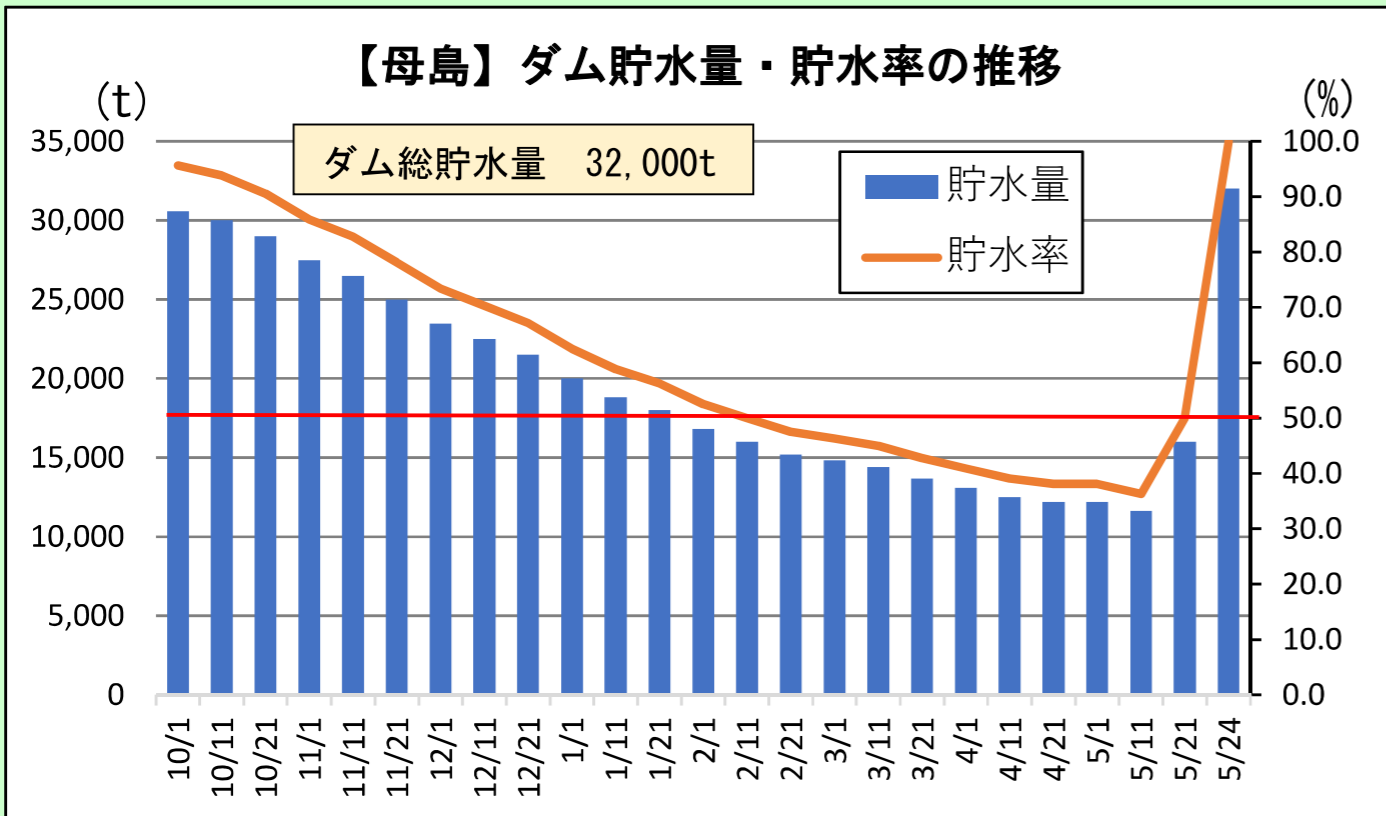

2 講じた渇水対策

【父島・母島】

- (1) 村・渇水対策本部の設置 (H28.10.11~H29.5.24)
- (2) 節水の呼びかけ
 - ① 防災行政無線、村ホームページ、役場庁舎掲示等により毎日のダム貯水率・水の使用量の広報を実施
 - ② 定期船内の放送により節水への協力を観光客に呼びかけ
- (3) 給水の制限
 - ① 公共施設のシャワー使用を停止
 - ② 定期船への給水を制限
 - ③ 一般家庭等への給送水を減圧
- (4) 水源の確保
 - ① 農業用水からの取水
 - ② 海水淡水化装置による造水
 - (父島) 1日 320t造水 … 装置 3基 (70t+50t+200t)
 - (母島) 1日 15t造水 … 小型装置 5基



時雨ダム (4月17日の渇水の状況)



海水淡水化装置